

Od: [redacted]
Odesláno: úterý 28. dubna 2020 9:07
Komu: [redacted]
Předmět: FW: informace o parametrech odpadních vod vypouštěných z obecní ČOV

DOŠLO: 27. 04. 2020

798/20/005

ou

Priority:

From: [redacted]
Sent: Monday, April 27, 2020 11:05 PM
To: obec.jirny@jirny.cz
Subject: informace o parametrech odpadních vod vypouštěných z obecní ČOV

Dobrý den pane starosto!

Na základě našeho včerejšího rozhovoru žádám o poskytnutí informace dle zákona 106/99 o kvalitativních parametrech odpadních vod vypouštěných do vodoteče z obecní ČOV. Žádám o výsledky analýz provedených v roce 2020.

Předem děkuji.

S pozdravem

Od: [redacted]
Odesláno: 4. května 2020 9:37
Komu: [redacted]
Předmět: FW: Protokoly rozborů
Přílohy: Jirny_protokoly_2020_leden_březen.pdf

Dobrý den pane Doktore,

v příloze Vám přeposílám k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb., požadované rozborů od provozovatele Vak Zápy.


S pozdravem

From: [redacted]
Sent: Thursday, April 30, 2020 12:19 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Protokoly rozborů

Dobrý den pane starosto,

Dle dohody s technologem Vám zasílám protokoly za měsíc leden až březen. Za duben ještě nemáme k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne

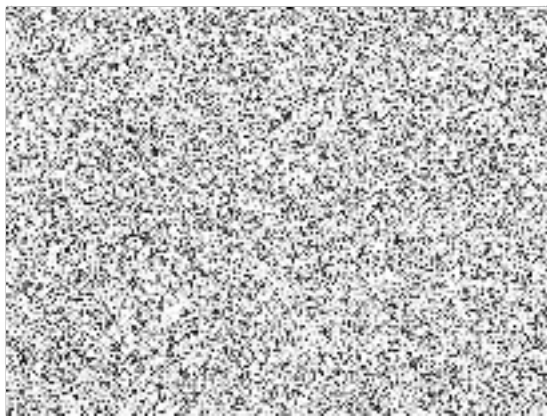

Bez virů. www.avg.com



L 1531

Vodohospodářská laboratoř Říčany

zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA

Kolovratská 1476, 251 01 Říčany

Protokol č. OV58/2020

Strana: 1 / 1

Zákazník: VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, Brandýs nad Labem, 250 01**Typ vzorku:** odpadní voda**Číslo vzorku**
3138/2020
3139/2020
Místo odběru
ČOV Jirny - přítok
ČOV Jirny - odtok**Typ odběru**
typ B
typ B**Datum odběru:** 20.1.2020
Datum příjmu: 20.1.2020

14:00

Odebral:
Příjem provedl:**Datum počátku analýz:** 20.1.2020
Datum ukončení analýz: 28.1.2020

Stanovení	Jednotky	3138/2020	3139/2020	Nejistota	Metoda
Reakce vody (pH)		8,58	7,30	±3%	SOP 1/98 (ČSN ISO 10523)
CHSK-Cr - metoda ve zkumavkách	mg/l	499	58	±16%	SOP3/14 (ČSN ISO15705,TN175 75
BSK5	mg/l	260	8	±20%	SOP 7B/98 (ČSN ISO 17289)
Amoniakální dusík	mg/l	98,16	43,80	±8%	SOP 3/98 (ČSN ISO 7150-1,Z1)
Dusitanový dusík	mg/l	0,02	0,40	±5%	SOP 4/98 (ČSN EN 26 777)
Dusičnanový dusík	mg/l	0,33	0,53	±10%	SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)
Anorganický dusík	mg/l	98,51	44,73	±10%	SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)
Rozpuštěné látky (RL 105)	mg/l	455	705	±15%	SOP 2/99 (ČSN 75 7346)
Rozpuštěné anorg. sole (RAS 550)	mg/l	245	645	±15%	SOP 2/99 (ČSN 75 7347)
Nerozpuštěné látky	mg/l	220	14	±15%	SOP 1/99 (ČSN EN 872)
Celkový fosfor	mg/l	9,02	0,86	±15%	SOP 14/99 (ČSN EN ISO 6878)

Protokol může být reprodukován jediné celý, jeho část jen se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené zkoušky.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s rozšířenou nejistotou měření založenou na standardní nejistotě s koeficientem rozšíření k=2 (což pro normální rozdělení poskytuje hladinu významnosti 95%).

Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.

Uváděná nejistota se nevztahuje na výsledky menší než mez stanovitelnosti.

Analyzoval:

V Říčanech, 28.1.2020



---- Konec výsledkové části protokolu ----



L 1531

Vodohospodářská laboratoř Říčany
zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA**Protokol č. OV196/2020**

Strana: 1 / 1

Zákazník: VaK Zápý, s.r.o., Zápý 9, Brandýs nad Labem, 250 01**Typ vzorku:** odpadní voda**Číslo vzorku** **Místo odběru**
3370/2020 ČOV Jirny - přítok
3371/2020 ČOV Jirny - odtok**Typ odběru**
typ B
typ B**Datum odběru:** 17.2.2020**Datum příjmu:** 17.2.2020

13:50

Odebral:**Přijem provedl:****Datum počátku analýz:** 17.2.2020**Datum ukončení analýz:** 24.2.2020

Stanovení	Jednotky	3370/2020	3371/2020	Nejistota	Metoda
Reakce vody (pH)		8,07	7,38	±3%	SOP 1/98 (ČSN ISO 10523)
CHSK-Cr - metoda ve zkumavkách	mg/l	859	72	±16%	SOP3/14 (ČSN ISO15705, TN175 75)
BSK5	mg/l	220	7	±20%	SOP 7B/98 (ČSN ISO 17289)
Amoniakální dusík	mg/l	91,76	24,28	±8%	SOP 3/98 (ČSN ISO 7150-1,Z1)
Dusitanový dusík	mg/l	0,02	0,02	±5%	SOP 4/98 (ČSN EN 26 777)
Dusičnanový dusík	mg/l	<0,12	<0,12		SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)
Anorganický dusík	mg/l	91,82	24,40	±10%	SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)
Rozpuštěné látky (RL 105)	mg/l	735	625	±15%	SOP 2/99 (ČSN 75 7346)
Rozpuštěné anorg. sole (RAS 550)	mg/l	525	545	±15%	SOP 2/99 (ČSN 75 7347)
Nerozpuštěné látky	mg/l	335	13	±15%	SOP 1/99 (ČSN EN 872)
Celkový fosfor	mg/l	8,44	3,13	±15%	SOP 14/99 (ČSN EN ISO 6878)

Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část jen se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené zkoušky.

Znak < odpovídá pojmu menší než, znak > odpovídá pojmu větší než uvedená hodnota.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s rozšířenou nejistotou měření založenou na standardní nejistotě s koeficientem rozšíření k=2 (což pro normální rozdělení poskytuje hladinu významnosti 95%).

Uvádění nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.

Uvádění nejistota se nevztahuje na výsledky menší než mez stanovitelnosti.

Analyzováno

V Říčanech, 27.2.2020

---- Konec výsledkové části protokolu ----



L 1531

Vodohospodářská laboratoř Říčany

zkušební laboratoř č.1531 akreditovaná ČIA

Kolovratská 1476, 251 01 Říčany

Protokol č. OV313/2020

Strana: 1 / 1

Zákazník: VaK Zápý, s.r.o., Zápý 9, Brandýs nad Labem, 250 01**Typ vzorku:** odpadní voda**Číslo vzorku** 3596/2020
Místo odběru ČOV Jirny - odtok**Typ odběru**
typ B**Datum odběru:** 29.3.2020 - 30.3.2020**Datum příjmu:** 30.3.2020

12:45

Odebral:**Příjem provedl:****Datum počátku analýz:** 30.3.2020**Datum ukončení analýz:** 8.4.2020

Stanovení	Jednotky	3596/2020	Nejistota	Metoda
Reakce vody (pH)		6,68	±3%	SOP 1/98 (ČSN ISO 10523)
CHSK-Cr - metoda ve zkumavkách	mg/l	35	±16%	SOP3/14 (ČSN ISO15705,TNI 75 75
BSK5	mg/l	7	±20%	SOP 7/98 (ČSN ISO 17289)
Amoniakální dusík	mg/l	0,92	±8%	SOP 3/98 (ČSN ISO 7150-1, Z1)
Dusitanový dusík	mg/l	0,30	±5%	SOP 4/98 (ČSN EN 26 777)
Dusičnanový dusík	mg/l	24,72	±10%	SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)
Anorganický dusík	mg/l	25,94	±10%	SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)
Rozpuštěné látky (RL 105)	mg/l	830	±15%	SOP 2/99 (ČSN 75 7346)
Rozpuštěné anorg. sole (RAS 550)	mg/l	620	±15%	SOP 2/99 (ČSN 75 7347)
Nerozpuštěné látky	mg/l	11	±15%	SOP 1/99 (ČSN EN 872)
Celkový fosfor	mg/l	2,22	±15%	SOP 14/99 (ČSN EN ISO 6878)

Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část jen se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené zkoušky.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s rozšířenou nejistotou měření založenou na standardní nejistotě s koeficientem rozšíření k=2 (což pro normální rozdělení poskytuje hladinu významnosti 95%).

Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.

Uváděná nejistota se nevztahuje na výsledky menší než mez stanovitelnosti.

Analyzoval:

V Říčanech, 8.4.2020

----- Konec výsledkové části protokolu -----